



МЧС РОССИИ


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№ _____
На № _____ от _____

О разъяснении норм
законодательства в области
пожарной безопасности

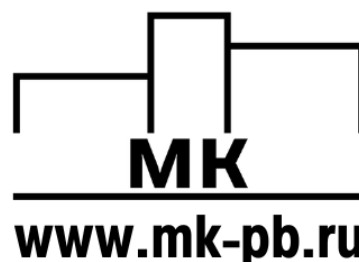

Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что по мнению специалистов института при определении высоты здания по п.3.11 СП 10.13130.2020 следует учитывать техническое пространство при условии обращения и/или хранения в указанном техническом пространстве горючих веществ и материалов и/или применения в конструкциях горючих материалов (Г1 - Г4), даже если эти конструкции подвергнуты огнезащитной обработке.

При определении необходимости устройства ВПВ, количества пожарных стволов и расхода диктующего ПК-с для жилого здания (Ф1.3) с расположенными на 1-ом этаже помещениями класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, при условии что всё здание является единым пожарным отсеком следует руководствоваться положениями п.7.9 СП 10.13130.2020. А именно: принимать количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с для жилых этажей здания по всему объему здания, количеству этажей и высоте (включая объем и высоту 1-го этажа с нежилыми помещениями) как для жилого здания (Ф1.3), а количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с для нежилых этажей здания по всему объему здания, количеству этажей и высоте (включая объем и высоту жилой части здания) как для общественного здания (Ф4.3). Количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 высотой более 50 м следует принимать согласно п.7.5.4 СП 477.1325800.2020.

Исполняющий обязанности
начальника института

Новиков Андрей Сергеевич
(495) 524-81-60

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0D89D6031479FF8A211981FE8A5844712FE30
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023